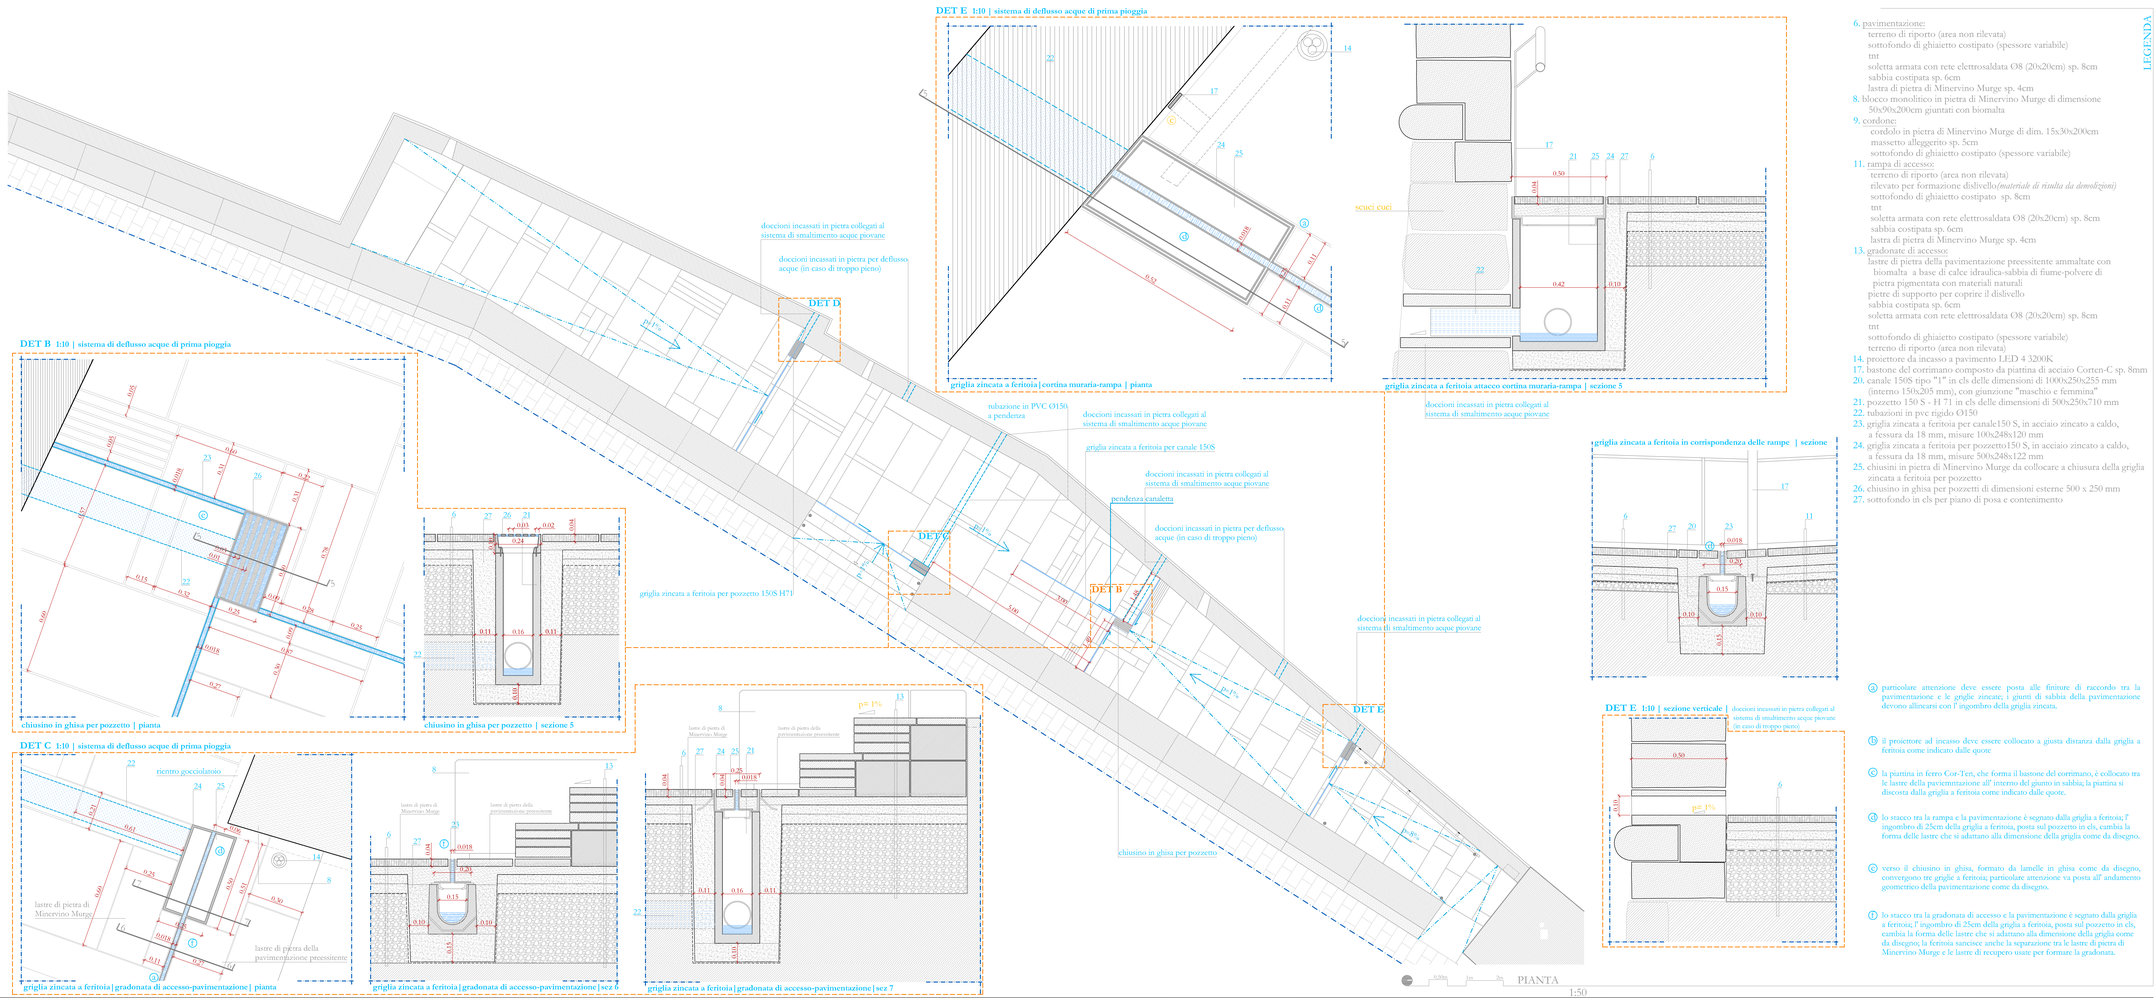


LEGENDA

6. pavimentazione:
   terreno di riporto (area non rilevata)
   sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)
   tnt
   soletta armata con rete elettrosaldata Ø8 (20x20cm) sp. 8cm
   sabbia costipata sp. 6cm
   lastra di pietra di Minervino Murge sp. 4cm
8. blocco monolitico in pietra di Minervino Murge di dimensione 50x90x200cm giuntati con biomalta
9. cordone:
   cordolo in pietra di Minervino Murge di dim. 15x30x200cm
   massetto alleggerito sp. 5cm
   sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)
11. rampa di accesso:
   terreno di riporto (area non rilevata)
   rilevato per formazione dislivello*(materiale di risulta da demolizioni)*
   sottofondo di ghiaietto costipato sp. 8cm
   tnt
   soletta armata con rete elettrosaldata Ø8 (20x20cm) sp. 8cm
   sabbia costipata sp. 6cm
   lastra di pietra di Minervino Murge sp. 4cm
13. gradonate di accesso:
   lastre di pietra della pavimentazione preessistente ammaltate con biomalta a base di calce idraulica-sabbia di fiume-polvere di pietra pigmentata con materiali naturali
   pietre di supporto per coprire il dislivello
   sabbia costipata sp. 6cm
   soletta armata con rete elettrosaldata Ø8 (20x20cm) sp. 8cm
   tnt
   sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)
   terreno di riporto (area non rilevata)
14. proiettore da incasso a pavimento LED 4 3200K
17. bastone del corrimano composto da piattina di acciaio Corten-C sp. 8mm
20. canale 150S tipo "1" in cls delle dimensioni di 1000x250x255 mm (interno 150x205 mm), con giunzione "maschio e femmina"
21. pozzetto 150 S - H 71 in cls delle dimensioni di 500x250x710 mm
22. tubazioni in pvc rigido Ø150
23. griglia zincata a feritoia per canale150 S, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 100x248x120 mm
24. griglia zincata a feritoia per pozzetto150 S, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 500x248x122 mm
25. chiusini in pietra di Minervino Murge da collocare a chiusura della griglia zincata a feritoia per pozzetto
26. chiusino in ghisa per pozzetti di dimensioni esterne 500 x 250 mm
27. sottofondo in cls per piano di posa e contenimento

(a) particolare attenzione deve essere posta alle finiture di raccordo tra la pavimentazione e le *griglie zincate*; i giunti di sabbia della pavimentazione devono allinearsi con l' ingombro della griglia zincata.

(b) il proiettore ad incasso deve essere collocato a giusta distanza dalla griglia a feritoia come indicato dalle quote

(c) la piattina in ferro Cor-Ten, che forma il bastone del corrimano, è collocato tra le lastre della pavimentazione all' interno del giunto in sabbia; la piattina si discosta dalla griglia a feritoia come indicato dalle quote.

(d) lo stacco tra la rampa e la pavimentazione è segnato dalla griglia a feritoia; l' ingombro di 25cm della griglia a feritoia, posta sul pozzetto in cls, cambia la forma delle lastre che si adattano alla dimensione della griglia come da disegno.

(e) verso il chiusino in ghisa, formato da lamelle in ghisa come da disegno, convergono tre griglie a feritoia; particolare attenzione va posta all' andamento geometrico della pavimentazione come da disegno.

(f) lo stacco tra la gradonata di accesso e la pavimentazione è segnato dalla griglia a feritoia; l' ingombro di 25cm della griglia a feritoia, posta sul pozzetto in cls, cambia la forma delle lastre che si adattano alla dimensione della griglia come da disegno; la feritoia sancisce anche la separazione tra le lastre di pietra di Minervino Murge e le lastre di recupero usate per formare la gradonata.

COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari
SETTORE 2°
GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO GO.FP E PATRIMONIO

LUNGOMARE STORICO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSEGGIATA
PROGETTO ESECUTIVO


Committente:
Comune di Giovinazzo
piazza Vittorio Emanuele II, 64 - 70054 GIOVINAZZO (BA)
Ufficio LL.PP.- Dirigente del Settore: arch. V.Turturro / Istruttore amministrativo: A.Ricci
tel. 080/3903237 - fax 080.3942690
e-mail: anna.ricci@comune.giovinazzo.ba.it

Progettazione architettonica:
ATP:
Architetto Riccardo RUSSO (capogruppo)
c.so Italia, 43 - 70123 BARI
tel. 080.5243992 - fax 080.2196461
e-mail: russo.rickx@hotmail.it

Architetto Fernando RUSSO
c.so Italia, 43 - 70123 BARI
tel. 080.5243992 - fax 080.2196461
e-mail: russo.studio@tiscali.it


Data: gennaio 2013

Titolo: Progetto architettonico
Dettaglio costruttivo 10 - deflusso acque meteoriche
(planta/sezioni)

Scala: 1:50 - 1:10 | Revisione:
Det. Dirig.: Com. di Giovinazzo n.485 20120731 | CIG: 2540528599

Tavola: ES 13 det10